
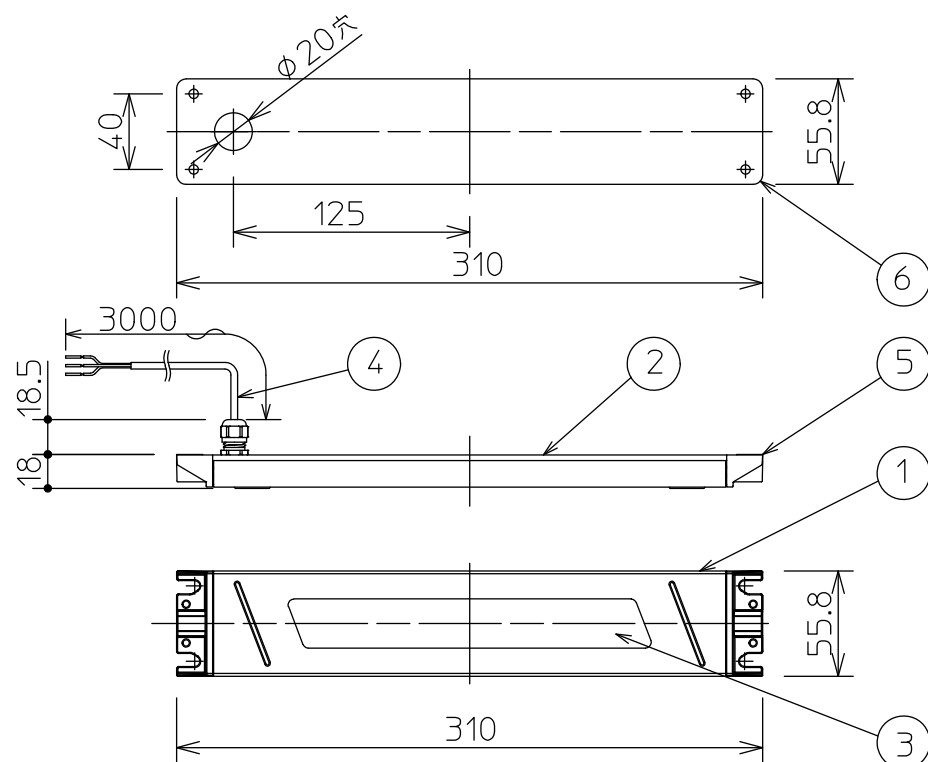
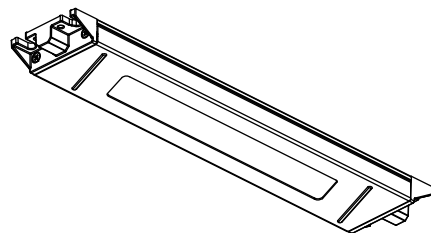


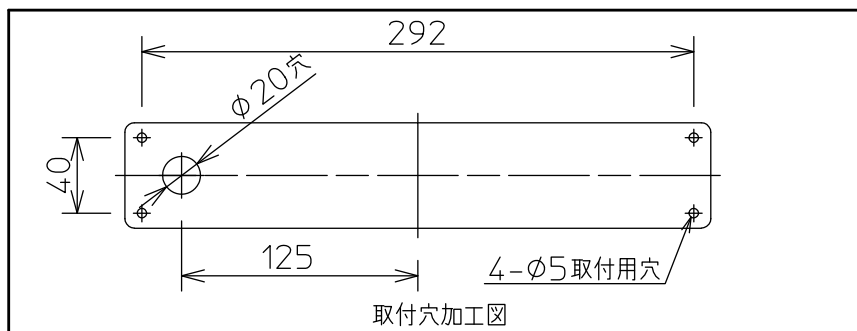

- 安全に関するご注意**
- この器具は、一般通常環境の屋内レンジフード内天井直付壁取付兼用器具です。
一般通常環境以外の所、屋内天井、壁、床、浴室、サウナ風呂、屋外では使用しないでください。
落下・感電・火災の原因になります。
 - 電源は、DC24V専用です。適合電源をご使用ください。
感電・火災の原因になります。
 - 電源は、負荷容量をご確認の上、ご使用ください。
感電・火災の原因になります。
 - この器具はねじ取付専用器具です。必ずねじ(4本)で補強材のある位置に取付けてください。
落下の原因になります。
 - レンジフード内にケーブルを露出しないでください。
感電・火災の原因になります。

定格光束	1130 lm
LED光源寿命	50000時間

本図面は、2枚1組です。(1/2)

LED光源寿命		50000時間		機 能		防水・防湿・防塵用		特記事項		
7				取付場所		屋内 レンジフード内天井付壁付兼用		1/2照度角45° 1/2ビーム角54° 最高使用温度55℃ 負荷容量 11VA IP67 屋内用直流電源装置別売 調光器との併用不可		
6	ベースパッキン	シリコン	黒	電源接続		口出し線				
5	取付金具	亜鉛ダイカスト	ニッケルメッキ	消費電力		- W	定格電圧	DC24 V		
4	電源ケーブル	フッ素	φ3.5・0.5sq	電気容量		23VA(別売電源との組合せ時)				
3	前面パネル	強化ガラス	透明	LED 付 交換不可		LED11.2W(別売電源との組合せ時) 演色性 Ra93 電球色(3000K)				スイッチ無し
2	本体	アルミ型材	アルマイト							
1	カバー	ステンレス	ヘアライン							
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量		約 0.7 kg		鹿毛 坂本 ②		

「東京消防庁 予防事務審査・検査基準」に基づいた設計
関連法規

東京消防庁 予防事務審査・検査基準 令和 2年9月 第3章 火を使用する設備等の技術基準 第2節 各論 第2厨房設備		
(3) 厨房設備に付属する天蓋及び排気ダクト ア. 業務用厨房設備に付属する天蓋及び排気ダクト (イ) 構造及び設置要領		
●照明設備は固定させないこと。ただし次の事項が講じられている場合はこの限りではない。		
ア	照明設備は耐熱性のもので油脂、蒸気などの防塵措置が施されていること	強化ガラス(耐熱200℃)、ステンレス(SUS304) アルミ押出し、亜鉛ダイカスト、シリコンパッキン(耐熱180℃)
イ	衝撃の受けるおそれのある部分の照明設備は金網等で防護すること	強化ガラス、ステンレス、アルミ押出し、亜鉛ダイカスト
ウ	熱の影響を受けるおそれのある部分の電気配線は、耐熱性を有する電線(ケイ素ゴム絶縁ガラス編組電線又はふっ素樹脂電線、若しくはこれと同等以上の耐熱性を有するもの)	フッ素ケーブル(耐熱260℃)
●電気配線は、天蓋の内側に設けないこと		天蓋内に配線しない取付構造である。

適合電源品番	接続台数	電気容量(VA)			消費電力(W)			LED照明器具の固有エネルギー消費効率
		100V	200V	242V	100V	200V	242V	
LZA-92159	1台	14	20	26	12.9			87.5 lm/W
	2台	24	27	35	22.9			98.6 lm/W
	3台	34	36	43	33			102.7 lm/W
	4台	44	46	48	43			105.1 lm/W
	5台	54	56	58	53			106.6 lm/W
LZA-91378	1台	23	-	-	11.2	-	-	100.8 lm/W
	2台	42	-	-	21.7	-	-	104.1 lm/W
	3台	60	-	-	32	-	-	105.9 lm/W
	4台	79	-	-	42	-	-	107.6 lm/W
	5台	97	-	-	53	-	-	106.6 lm/W
	6台	116	-	-	63	-	-	107.6 lm/W
LZA-93614	1台	12.08	19.36	25.16	11.6	12.6		97.4 lm/W
	2台	22.9	26.21	29.46	22.5	23		100.4 lm/W